



KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz 2044.2/17/Z00NZP

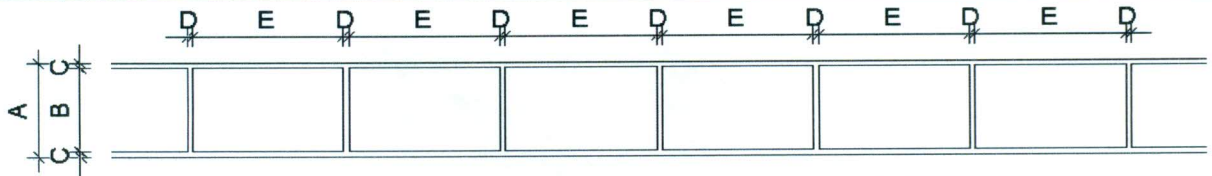
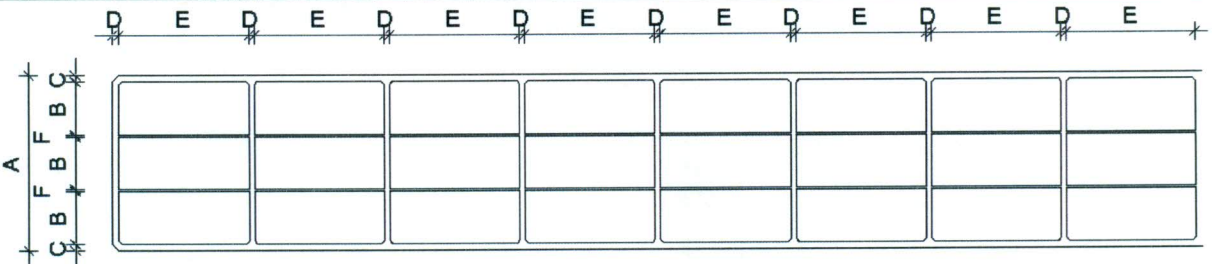
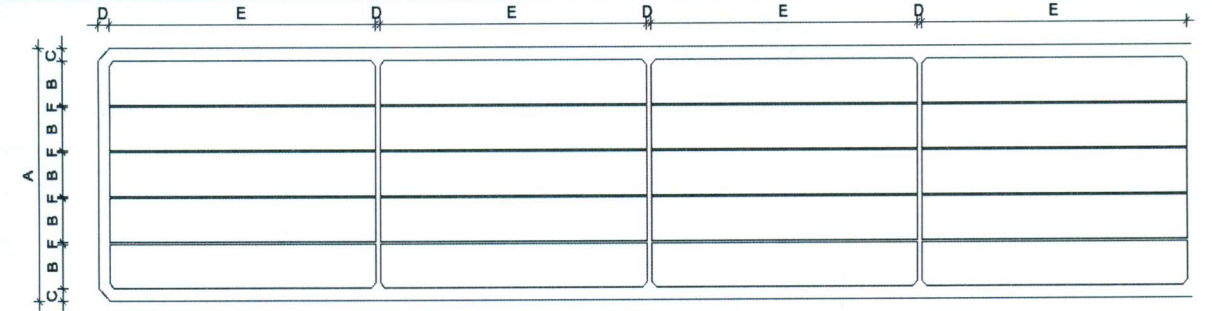
- 1. Zleceniodawca:** WZD Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2
43-200 Pszczyna
- 2. Nr umowy:** 02044/17/Z00NZP
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Komorowe płyty poliwęglanowe PK i PK-X produkcji firmy WZD Sp. z o.o.
Zestawienie przekrojów (struktur) płyt poliwęglanowych firmy WZD Sp. z o.o.
wraz z wymiarami oraz masami płyt podano w załączniku do niniejszej klasyfikacji
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób klasyfikuje się jako **nierozprzestrzeniający ognia** przy działaniu ognia od zewnątrz.
Norma PN-90/B-02867:1990+Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Raporty z badań nr:
LPK-1522.2.2/11-6/08, LP01-1861/10/Z00NPU, LP01-2154/11/Z00NP,
LPP01-1005/13/Z00NP, LPP02-1005/13/Z00NP, LP01-0654/16/Z00NP,
LP02-0654/16/Z00NP I LP03-0654/16/Z00NP.
- 6. Termin ważności:** 23.03.2019
- 7. Załączniki:** Rysunki płyt poliwęglanowych PK i PK-X
- 8. Data:** 04.10.2017
- 9. Opracowanie:** KIEROWNIK PRACOWNI
Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych

dr inż. Bartłomiej K. Papis

p. o. KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniowych

mgr inż. Marek Łukomski

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.

PŁYTY Z POLIWĘGLANU PK JEDNOKOMOROWE**PŁYTY Z POLIWĘGLANU PK TRZYKOMOROWE****PŁYTY Z POLIWĘGLANU PK PIĘCIOKOMOROWE****PŁYTY Z POLIWĘGLANU PK O PRZEKROJU „X”**